


검정계 등숙향상을 위한 B, Mg 사용기술

(농림수산부농정청 86-12) 1986년 12월

□ 시험성적('96~'97 경기)

○ 붕소 및 마그네슘 시비효과

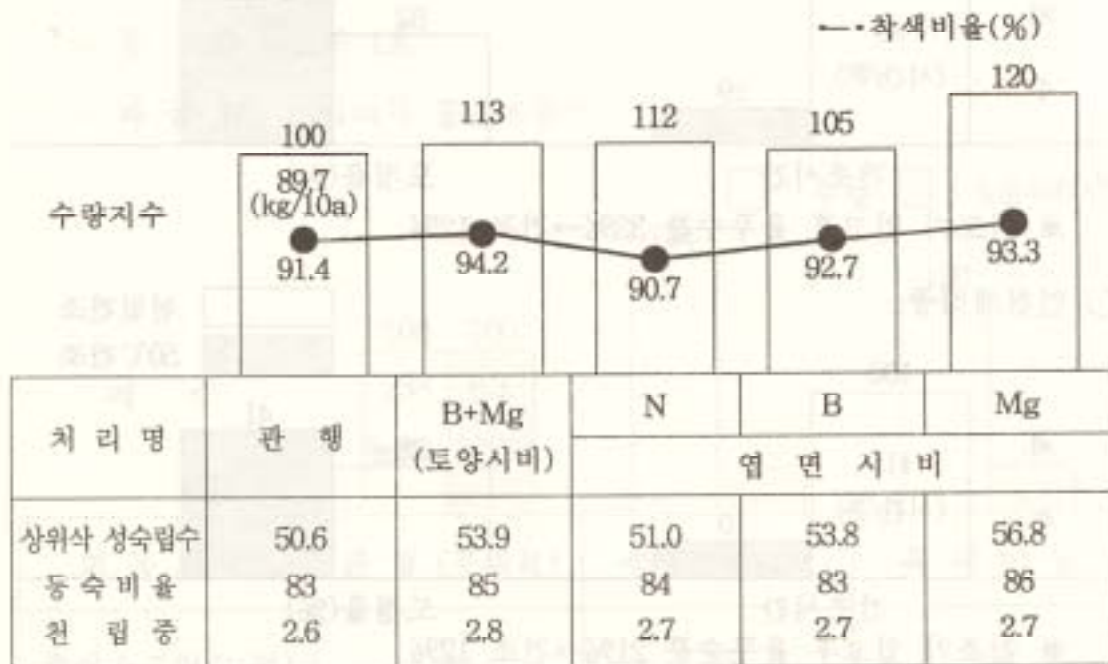

□ 적 요

- 검정계 등숙향상을 위해서는 관행 무처리(89.7kg/10a)에 비하여 10a 당 3kg 붕소+마그네슘 3kg 토양처리 또는 마그네슘 엽면시비에서 상위질 식당립수, 등숙비율, 천립중 증가로 13~20% 증수